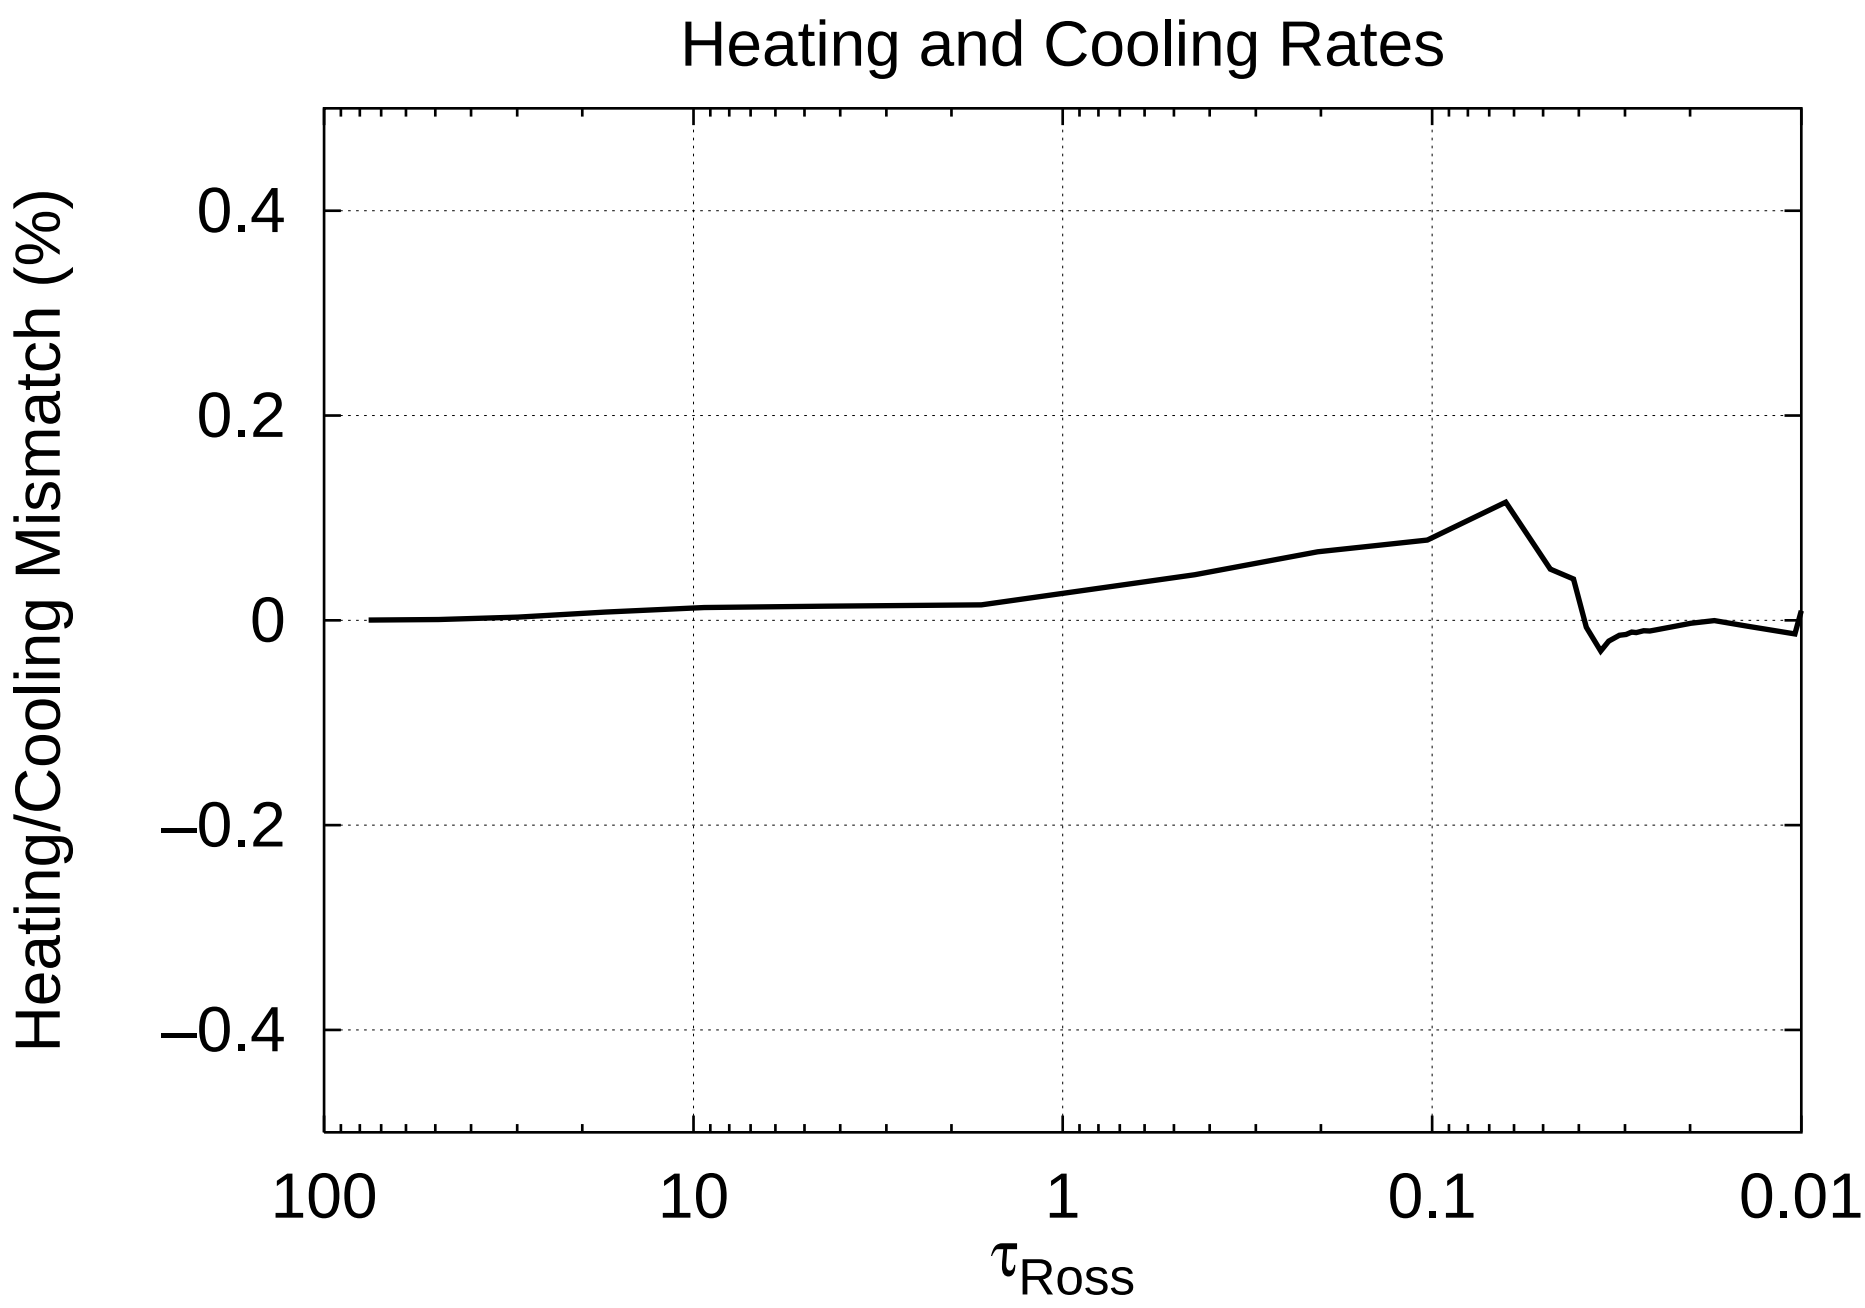
Heating and Cooling Rates
Heating/Cooling Mismatch (%)
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
100
10
1
0.1
0.01
τRoss